

PŘES BARIÉRY



Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013

Návštěvníci s pohybovým postižením

1. října 2013, ČMH

Ing. Marie Málková

Pražská organizace vozíčkářů, o. s.

Vznik organizace: 1991

- Odborné sociální poradenství
- Vzdělávací a volnočasové aktivity
- Přes bariéry



www.presbariery.cz

Koncepční práce

Mapování přístupnosti objektů

Mapování přístupnosti komunikací

Řešení bezbariérovosti a legislativa

- **Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**
- **Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**
- **Vyhláška MH ČR č. 174/1994 Sb.**
- **Vyhláška SKVTRI č. 53/1985 Sb.**

Vznik metodiky kategorizace přístupnosti:

- Legislativa **x** uživatelský pohled
- Potřeba sjednocení zpracování informací

Kategorizace přístupnosti objektů:

- Objekt přístupný
- Objekt částečně přístupný
- Objekt nepřístupný



Doplňkové piktogramy, slovní popis:





Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt, nebo jeho větší část, alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a všechny průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.



Objekt přístupný

- Pro překonání výškových rozdílů je dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm.
Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na bezbariérovost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II.
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.



Objekt částečně přístupný

- Výťah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.



Přístupná toaleta WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře kabiny se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezen dalším zařízením toalety.
- V případě, že se toaleta zamyká, informace o umístění klíče nebo způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je široký min. 70 cm.

Cíle a výstupy:

■ Uživatelská část

- Informace pro uživatele
- Popis stávající situace

■ Technická část

- Doporučení a návrhy úprav
- Musí respektovat platnou legislativu, zejména vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

IX.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - Muzea



76. ČESKÉ MUZEUM HUDBY

9 C1

Karmelitská 388/2, Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 257 777, www.nm.cz, c_muzeum_hudby@nm.cz



Vstup a Interiér

Vstup do objektu je z ulice Karmelitská. Přístupová komunikace má místy příčný sklon až 6 % a nerovný povrch s historickou dlažbou. Vstupní masivní dřevěná vrata jsou dvoukřídlá (hlavní křídlo šířka 129 cm, vedlejší křídlo šířka 138 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Ve vratech jsou vyřiznuty menší jednokřídlé dveře (šířka 66 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Následuje zádveň (šířka 354 cm, hloubka 359 cm). Další dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Zvonková signalizace (výška 116 cm, odsazení od rohu 549 cm) je umístěna na vstupních dveřích, je vyznačena symbolem přístupnosti, po zazvonění operativně obsluha otevře širší křídlo vrat. Pokladna (pult výška 116 cm) se nachází vpravo v koncertním sále naproti vstupu. Dveře do sálu jsou dvoukřídlé a otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Celé muzeum, včetně kavárny v přízemí, je přístupné výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 79 cm; klec šířka 137 cm, hloubka 246 cm). V části expozice jsou zvýšené prahy (výška 3 – 4 cm). Převýšení (+ 3, + 3 schody) na ochozu v 1. patře je kompenzováno šikmou schodišťovou plošinou (přepravní plocha šířka 70 cm, hloubka 85 cm; nosnost 190 kg).

Hygienické zázemí

V přízemí u výtahu je k dispozici částečně přístupná toaleta (dveře šířka 79 cm, madlo zužuje průjezd na 76 cm; kabina šířka 212 cm, hloubka 177 cm). WC mísa je umístěna v rohu úhlopříčně ode dveří a je vybavena jedním sklop-ným a jedním pevným madlem.



77. NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

10 C1

Betlémské náměstí 269/1, Praha 1 – Staré Město, tel.: 224 497 500, 224 497 511, www.nm.cz, naprstek@nm.cz



Vstup a Interiér

Do muzea je vstup z Betlémského náměstí vraty a následným vnitřním dvorem, který je vydlážděn hrubou dlažbou. Ve vratech se nachází kamenný práh (výška 2 – 3 cm). Před hlavním vstupem je + 6 schodů. Pro jejich kompenzaci je k dispozici vísavá plošina (přepravní plocha šířka 97 cm, hloubka 142 cm; nosnost 200 kg). Plošina je uzamčena, zvonková signalizace pro přivolání obsluhy není k dispozici, návštěvu je nutné domluvit si předem. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Z prostorné zádveň (šířka 248 cm, hloubka 140 cm) vedou do interiéru muzea trvale otevřené dvoukřídlé dveře (šířka průjezdu 120 cm). Následuje prostorná hala, ve které je umístěna pokladna (pult výška 105 cm). Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 113 cm, hloubka 117 cm) je přístupný z mezipodestí hlavního schodiště. Pro překonání schodiště (+ 14, + 6, + 14 schodů) je k dispozici šikmá plošina (přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 77 cm; nosnost 225 kg), která zastavuje i na mezipodestí u výtahu.

Do expozice v 1. patře vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 65 cm, vedlejší křídlo šířka 58 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř a během otevírací doby jsou otevřena obě křídla. Ve dveřích je práh (výška 2,5 cm).

Do expozice ve 3. patře vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 50 cm, vedlejší křídlo šířka 57 cm), otevírají se mechanicky směrem ven a během otevírací doby jsou otevřena obě křídla. Bezprostředně za dveřmi je krátká vyrovnávací rampa (sklon 13 %, šířka 205 cm, délka 142 cm) bez madla a v prostorách výstavy dále krátký nájezd (sklon 29 %, šířka 140 cm, délka 10 cm). Část expozice se nachází ve zvýšené úrovni (+ 5 schodů). Zvýšená podlaha má zde tvar uměle vybudované terénní vlny, jako součást expozice.

2. patro není součástí výstavy.

Hygienické zázemí

K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.



78. UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

10 B1

17. listopadu 2/2, Praha 1 – Josefov, tel.: 251 093 111, www.upm.cz, info@upm.cz



Vstup a Interiér

Hlavní vstup do nepřístupného zvýšeného přízemí objektu je přes + 8 schodů (výška 15 cm, hloubka 30 cm, šířka min. 243 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 101 cm, vedlejší křídlo šířka 103 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Ve dveřích je nízký práh (2 cm). Za dveřmi je prostorná zádveň (šířka 265 cm, hloubka 185 cm), ze kterého vedou do interiéru dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 99 cm, vedlejší křídlo šířka 102 cm), otevírají se mechanicky směrem ze zádveň. Uzamčený vedlejší vstup na úrovni přízemí je k dispozici cca 40 m od hlavního vchodu vpravo přes dvůr zahrady. Na dvůr vede z ulice dvoukřídlá brána (hlavní křídlo šířka 82 cm, vedlejší křídlo šířka 91 cm), otevírá se mechanicky směrem dovnitř. U branky vlevo je obousměrná zvonková signalizace (výška 122 cm). Dveře vedlejšího vstupu do objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Za hlavním vstupem v nepřístupném zvýšeném přízemí vlevo se nachází pokladna (pult výška 90 cm) a obchod. Zvýšené přízemí s 1. patrem spojuje reprezentativní schodiště (+ 18 schodů). Větší část expozice muzea je přístupná, a to výtahem (dvoukřídlé mechanicky otevírané dveře šířka 148 cm; klec šířka 197 cm, hloubka 112 cm) z přízemí od vedlejšího vstupu. Pro kompenzaci výškových rozdílů výstavního sálu v 1. patře jsou k dispozici dvě rampy (sklon 15 %, šířka 179 cm, délka 93 cm). Ateliér pro veřejnost v přízemí je přístupný dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Hlavní vstup do kavárny je ze zvýšeného přízemí přes - 6 schodů, před kterými jsou jednokřídlé dveře (šířka 92 cm). Vedlejší vstup je možný z přístupného přízemí jednokřídlými dveřmi (šířka 87 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven.

Hygienické zázemí




K dispozici je pouze nepřístupná toaleta.

Specifika mapování:

- **Proč mapovat i nepřístupné objekty**
 - informace o nepřístupnosti je stejně důležitá
 - i částečně přístupné objekty mohou být do určité míry využitelné
 - možnost dodatečného zpřístupnění na základě navrhování úprav
- **Proč by neměl mapovat pouze člověk na vozíku**
 - Nemůže zmapovat nepřístupné a částečně přístupné objekty
 - Subjektivní hodnocení (stupeň postižení, kompenzační pomůcky,...)

- Rukověť mapovače
 - praktický průvodce mapováním přístupnosti

UKOVĚŤ MAPOVAČE

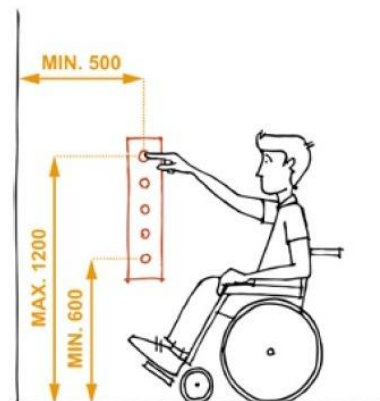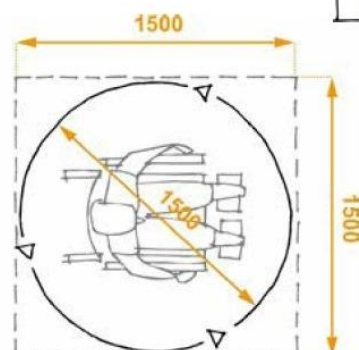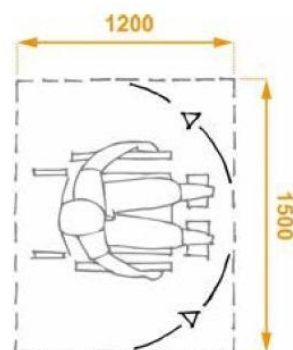

Nejčastější nedostatky:

■ Parking

- chybějící vyhrazená stání
- chybějící nájezdy na obrubník

■ Komunikace před objektem

- kvalita dlažby
- sklon komunikace

■ Vstupy do objektů


- schody
- úzké, nebo příliš těžké vstupní dveře
- chybějící / špatně umístěná zvonková signalizace
- rampa s nevhodnými parametry

■ Interiér

- přístupnost jednotlivých pater
- manipulační prostor, průjezdy dveří, nevhodný nábytek

■ Chybějící / nevyhovující hygienické zázemí



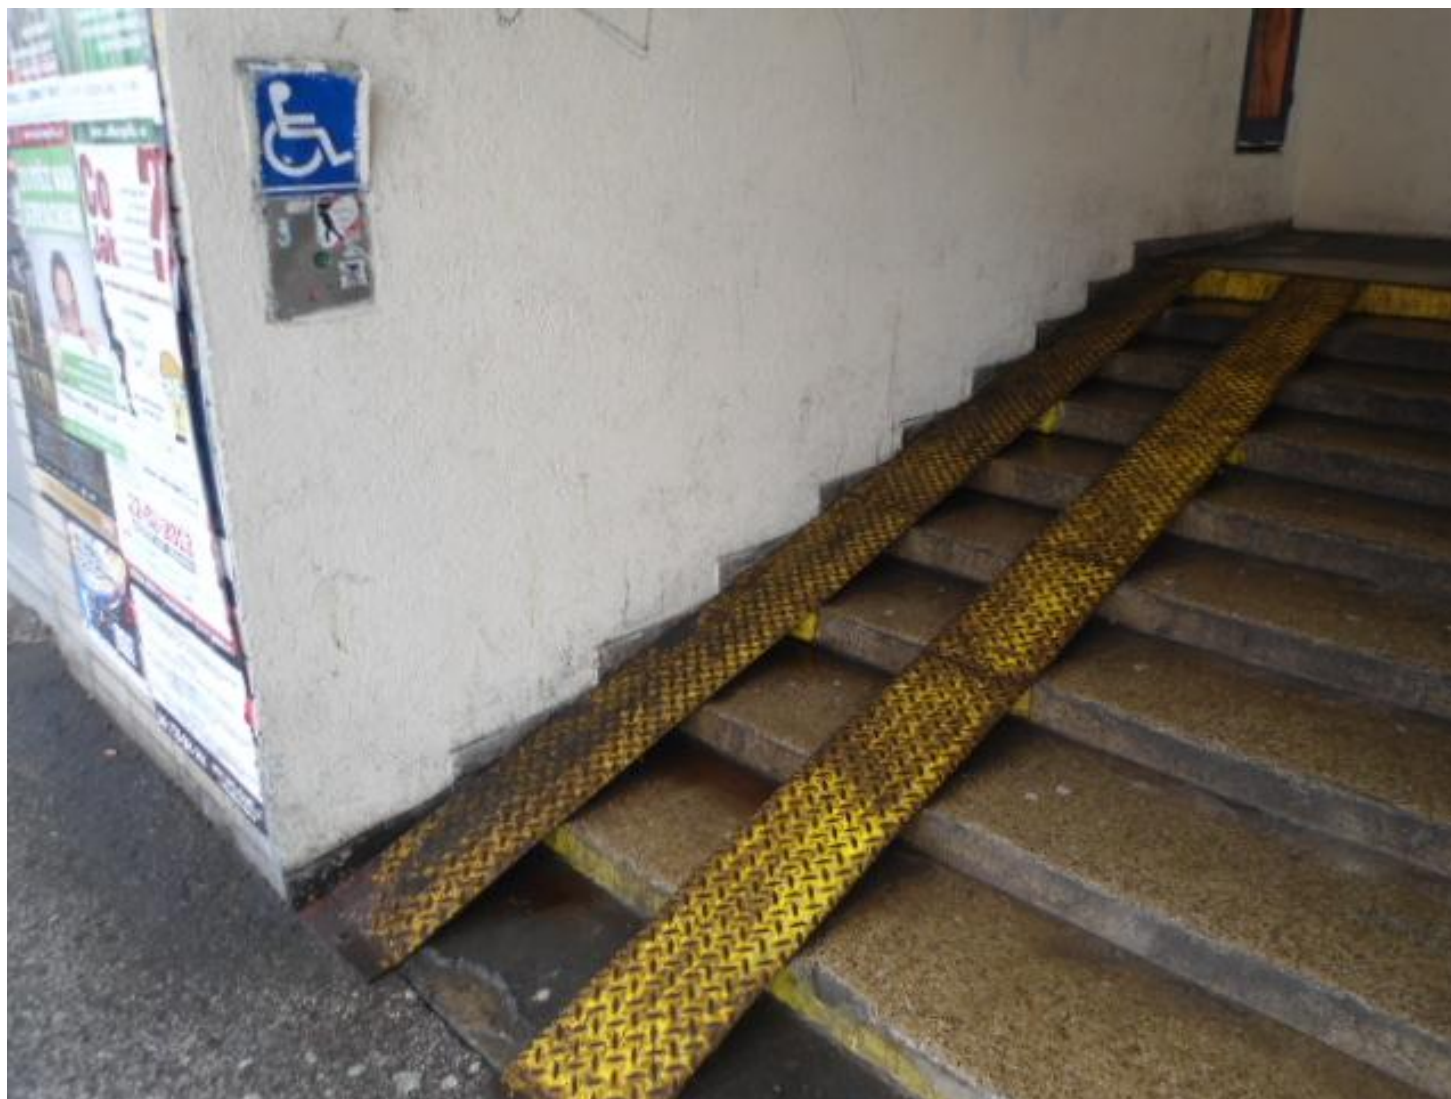










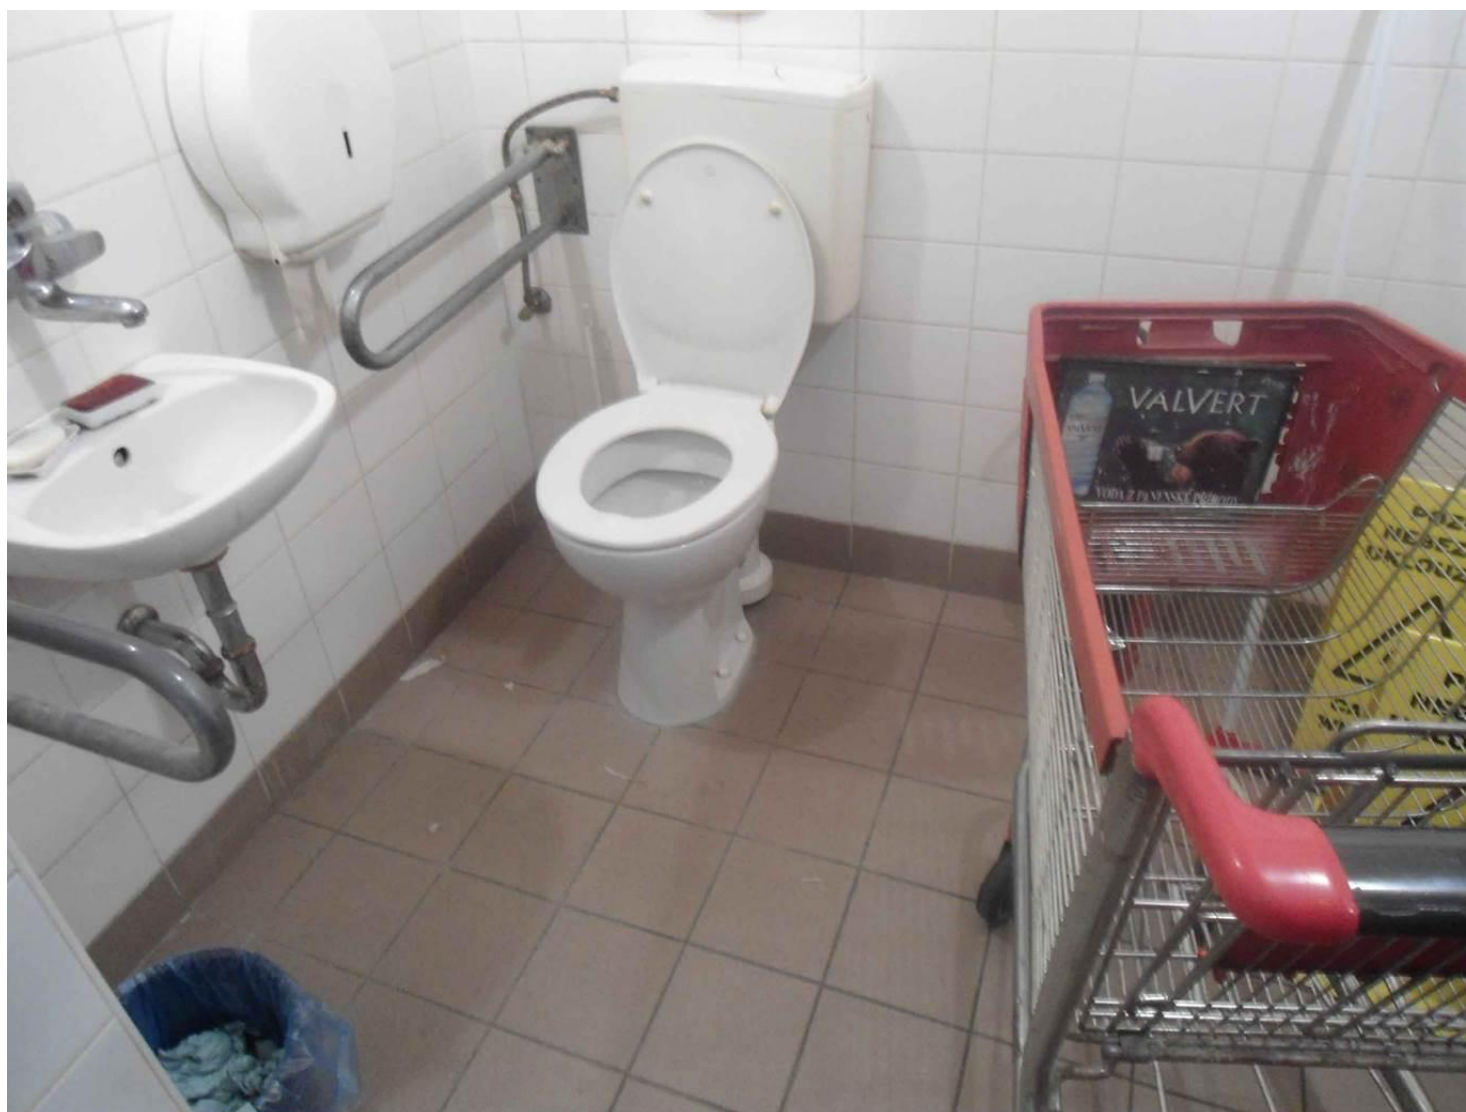



Možnosti spolupráce:

- Mapování přístupnosti
- Zaškolení zaměstnanců
- Kontakty na regionální organizace

Konzultační činnosti

- odstranění konkrétních bariér
- návrhy úprav

DĚKUJI ZA POZORNOST



www.pov.cz

Ing. Marie Málková
malkova@pov.cz
739 071 616, 224 827 210